

# KARTA KATALOGOWA

## „Centralka BLo1w3”



### Opis

Centralka BLo1w3 jest urządzeniem wchodzącym w skład licznika przejść pozwalającego na:

- zliczanie osób wchodzących i wychodzących,
- zliczanie osób jednokierunkowo z trzech wejść w jednym obiekcie.

### Funkcje

1. Wyświetlacz centralki sygnalizuje:


- zakrycie czujników/czujnika,
- odłączenie czujników/czujnika,
- wynik zliczania.

2. Kasowanie wyniku za pomocą kluczyka.

### Specyfikacja

| Parametry podstawowe                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Port komunikacyjny                                                                                                                                                                                                            | BRAK                                                                       |
| Typ komunikacji                                                                                                                                                                                                               | BRAK                                                                       |
| Wymiary licznika (szer/wys/gr)                                                                                                                                                                                                | 131,8mm/82mm/39mm                                                          |
| Rozstaw otworów mocowania                                                                                                                                                                                                     | odległość otworu od krawędzi - 10,9mm<br>odległość między otworami - 110mm |
| Masa                                                                                                                                                                                                                          | 0,3kg                                                                      |
| Materiał                                                                                                                                                                                                                      | ABS                                                                        |
| Kolor                                                                                                                                                                                                                         | jasnoszary                                                                 |
| Wyświetlacz                                                                                                                                                                                                                   | LCD, alfanumeryczny, 2x16 znaków,<br>z podświetleniem                      |
| Napięcie zasilania DC                                                                                                                                                                                                         | 10-30V (±5%)                                                               |
| Prąd maksymalny                                                                                                                                                                                                               | 40mA                                                                       |
| Gniazdo podłączenia czujnika                                                                                                                                                                                                  | RJ11                                                                       |
| Zakres temperatur                                                                                                                                                                                                             | 0-50°C                                                                     |
| Właściwości                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| Obsługa przejść                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                          |
| Rozpoznawanie kierunku przejścia                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                        |
| Maksymalny odczyt                                                                                                                                                                                                             | 99999999                                                                   |
| Kasowanie wyniku                                                                                                                                                                                                              | Ręczne                                                                     |
| Realizacja dzielenia wyniku przez dwa                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                        |
| Zabezpieczenie antysabotażowe                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                        |
| Pamięć wbudowana                                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                        |
| Zawartość zestawu                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| Kabel łączący centralkę z czujnikami YDTY 4x0,5 ze złączkami żelowymi oraz RJ11 - 3m.<br>Kluczyki do stacyjki - 2 sztuki.                                                                                                     |                                                                            |
| Opcje                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Funkcja rozpoznawania i niezliczania pracowników.</li><li>✓ Sygnalizacja akustyczna.</li><li>✓ Funkcja ukrywania wyniku.</li></ul> Funkcja osobnego zliczania z poszczególnych wejść. |                                                                            |

# Wymiary licznika

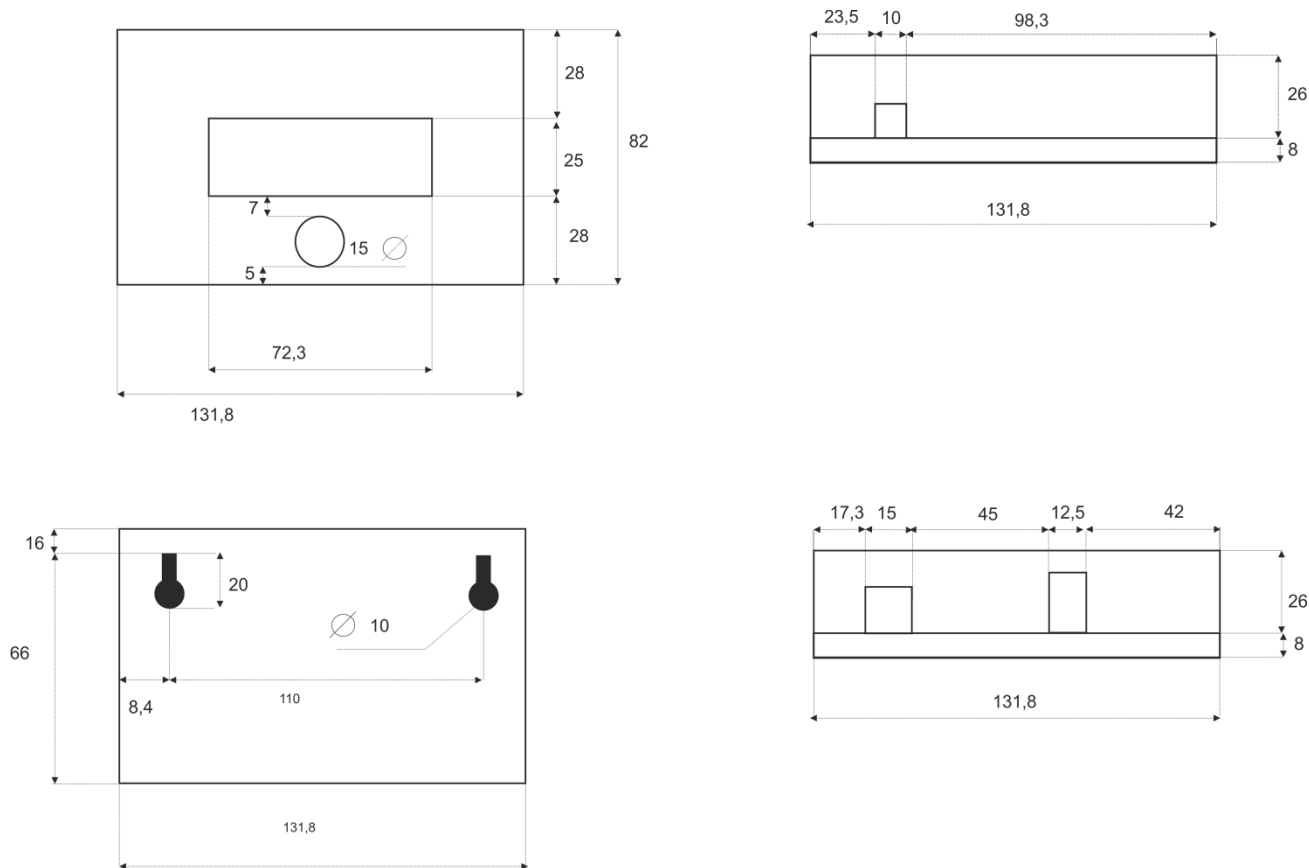

|                       |                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Elementy kompatybilne | <p>Zasilacz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ AC/DC-CL</li> </ul> | <p>Czujniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ poziome CH1</li> <li>✓ poziome CH2</li> <li>✓ pionowe CV1</li> <li>✓ pionowe CV2</li> </ul> | <p>Akcesoria czujników:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CA1</li> <li>✓ CA2</li> <li>✓ CA3</li> <li>✓ CAS1</li> <li>✓ CAS2</li> <li>✓ CAB1</li> <li>✓ CAB2</li> </ul> | <p>Oprogramowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ BARK</li> </ul> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Producent:

Bacom Bartosz Wesołowski  
41-200 Sosnowiec, ul. Kołłątaja 6a  
tel.: 32 445 35 75  
e-mail: [biuro@bacom.pl](mailto:biuro@bacom.pl)  
[www.bacom.pl](http://www.bacom.pl)



Uwaga! Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobna zbiórka oraz recykling zużytego sprzętu pomogą w ochronie zasobów naturalnych i zapewnią ponowne wprowadzenie go do obiegu w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z urzędem miasta, zakładem gospodarki odpadami lub sklepem, w którym zakupiono produkt

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 4/2010

Producent: **Bacom Bartosz Wesołowski,**

Adres: **ul. H. Kołłątaja 6a, 41-200 Sosnowiec**



Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

**Licznik przejść BL01**

jest zgodny z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej zawartymi w postanowieniach dyrektywy:

**EMC 2004/108/WE**

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

**PN-EN 55022:2006+A1:2008**

**PN-EN 55024:2000+A1:2004+A2:2004+IS1:2007**

Katowice, 1.06.2010r.

*mgr inż. Bartosz Wesołowski*

*Właściciel*

*Wesołowski Bartosz*

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki lub do producenta  
**(Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).**

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29-07-2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym firma **Bacom Bartosz Wesołowski** została zarejestrowana przez  
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i otrzymała numer rejestrowy: **E0012712WZ.**

